



# PowerCure DISPENSER KURZANLEITUNG




Anwendung  
HV-Rund-  
mischer

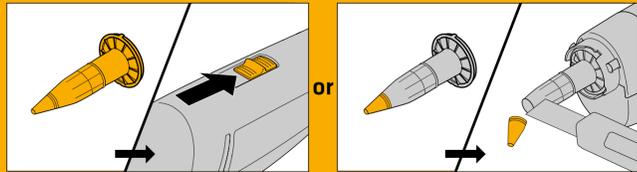


Laden

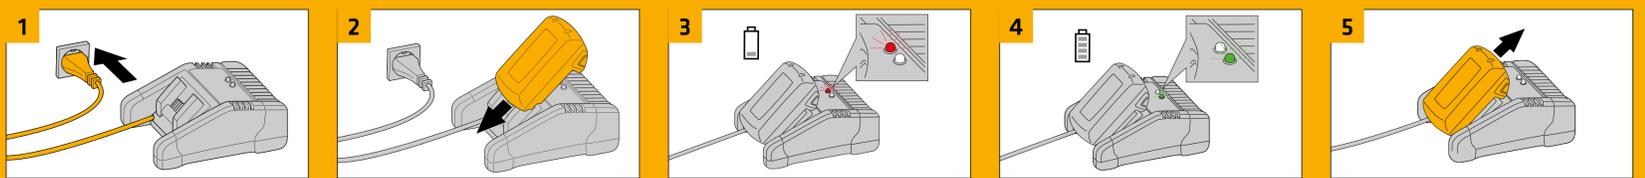


Systemstart

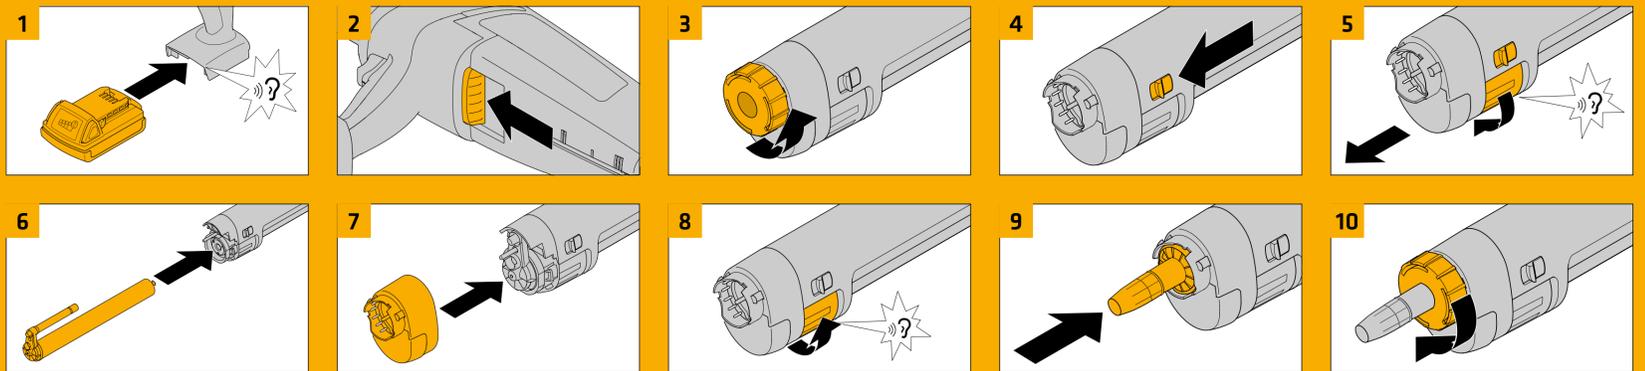


Austausch  
des Mischers

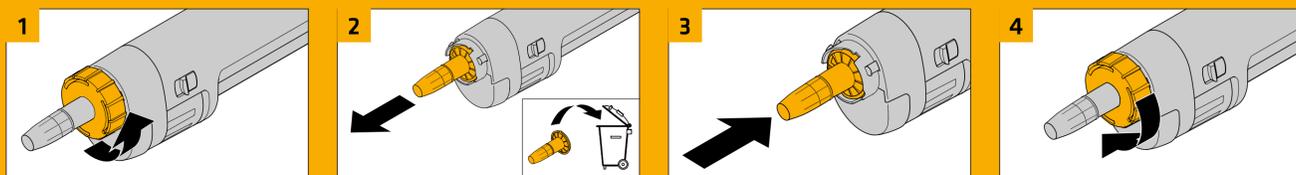

Austausch  
der Kartusche

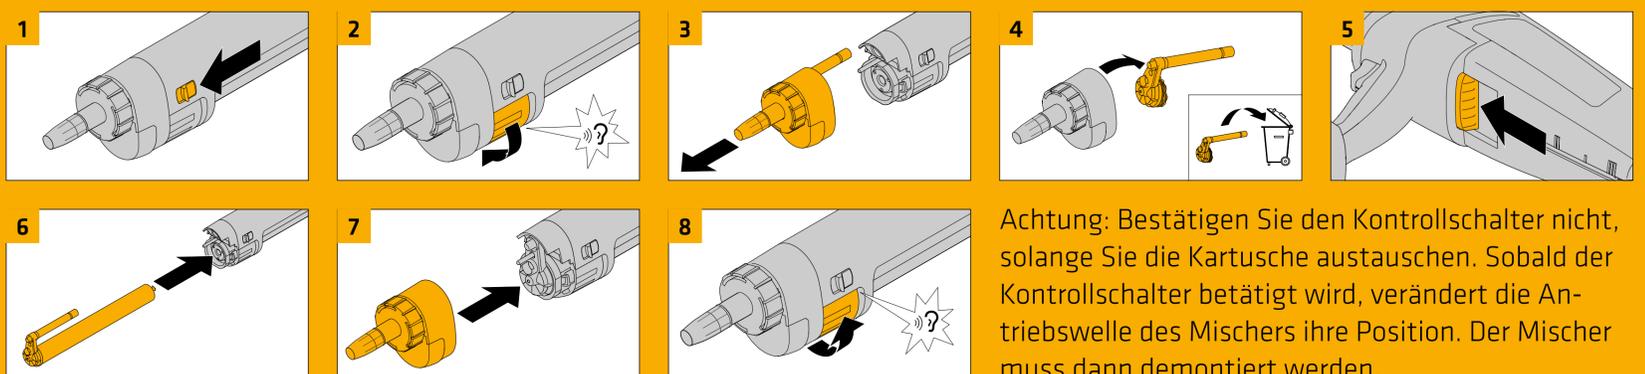

Einlagerung  
(>7 Tage)

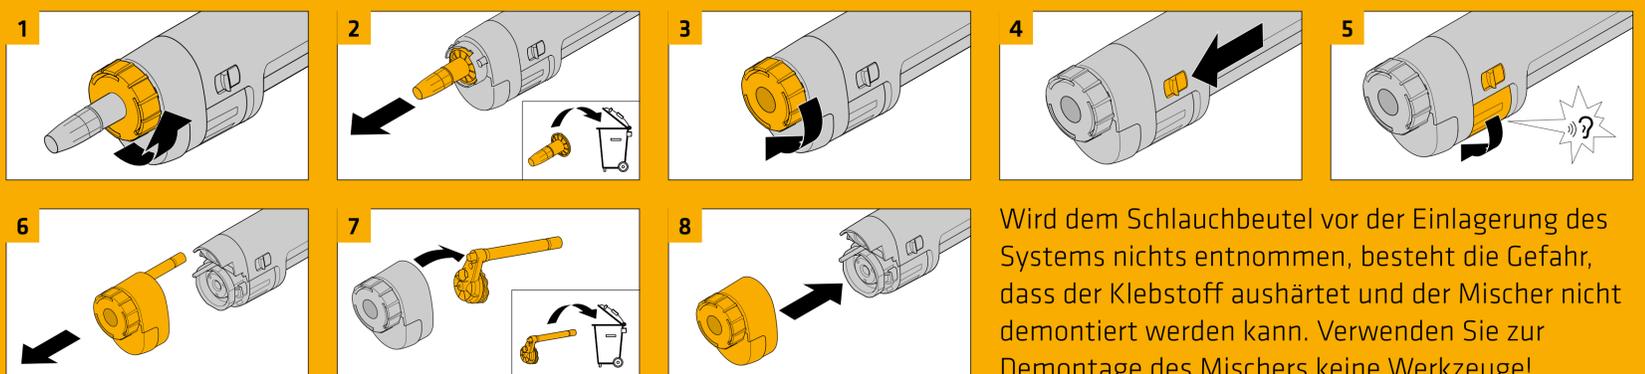

Weitere Arbeitsanleitungen und Informationen finden Sie unter:  
[www.sika.com/powercure](http://www.sika.com/powercure)

BUILDING TRUST

